

**GB EXP1041 - EXPANSION UNIT -
2 INPUTS FOR THERMOCUPPLE,
2 STATIC OUPUTS
Installation manual**

**I EXP1041 - MODULO DI ESPANSIONE -
2 INGRESSI PER TERMOCOPPIE,
2 USCITE STATICHE
Manuale di installazione**

**F EXP1041 - MODULE D'EXTENSION -
2 ENTRÉES POUR THERMOCOUPLES,
2 SORTIES STATIQUES
Manuel d'instructions**

**D EXP1041 - ERWEITERUNGSMODUL -
2 EINGÄNGE FÜR THERMOELEMENTE,
2 STATISCHE AUSGÄNGE
Betriebsanleitung**

**Lovato
electric**

**WARNING!**

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

**ATTENTION !**

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages aux personnes ou aux choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation imprudente du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.

**ACHTUNG!**

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Gerät die Spannungszufuhr zu den Mess- und Versorgungseingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.

**ADVERTENCIA**

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y media, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Éste debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.

**UPOZORNĚNÍ**

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí být instalován kvalifikovanými pracovníky v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazů osob či poškození věci.
- Před jakýmkoli zášadem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zkráttejte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
- Spínací či odpojovací je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musejí být nainstalované v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníku obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínací zařízení přístroje: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.

**AVERTIZARE!**

- Cități cu atenție manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorările sau pericolele.
- Înainte de efectuarea oricărui operație de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtați circuitul bornei de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezent sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioră. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erorile, omisiunile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjuncțor în instalarea electrică a clădirii. Aceasta trebuie instalată aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Aceasta trebuie marcată ca fiind dispozitiv de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lihiști sau solventi.

**ATTENZIONE!**

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

**UWAGA!**

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaciski przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączania urządzenia: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

**警告！**

- 安装或使用前，请仔细阅读本手册。
- 本设备只能由合格人员根据现行标准进行安装，以避免造成损坏或安全危害。
- 对设备进行任何维护操作前，请移除测量输入端和电源输入端的所有电压，并短接 CT 输入端。
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 此处说明的产品可能会有变更，恕不提前通知。我们竭力确保本文档中技术数据和说明的准确性，但对于错误、遗漏或由此产生的意外事件概不负责。
- 建筑电气系统中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作员触及的地方。必须将断路器标记为设备的断开装置：IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1
- 请使用柔软的干布清洁设备；切勿使用研磨剂、洗涤液或溶剂。

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм и материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае ненадлежащего использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталоговые данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов.
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть промаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.

**DİKKAT!**

- Montaj ve kullanmadan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarına göre kalfiyetli personel tarafından monte edilmelidirler
- Aparat (cihaz) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım transformatorlarında kisa devre yapırınız.
- Üretici aparatları hatalı kullanmadan kaynaklanan elektriksel güvenliği ait sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümanda tarif edilen türlerin her biri evrimsel veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağılılığı deðeri hâzır değilidir.
- Birinin elektrik sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bir anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla ulaşabilecegi yakınından olmalıdır. Aparat (cihaz) devreden çıkıştırma görevi yapan bir anahtar veya şalterin markası: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Aparat (cihaz) sırıtıcılarından veya solvent kullanarak yumuşak bir bez silinen asındırıcı temizlik ürünlerini kullanmayın.



DESCRIPTION

The EXP units for Lovato plug in expandable products are designed and developed to enhance the functions of connectivity, I/O, memory and analysis of the instrument to which they are connected.
The EXP10 41 includes 2 inputs for thermocouple and 2 static outputs protected and independent of each other. The inputs for thermocouple can be used for J and K thermocouple.
This module can be connected to a Lovato Electric device equipped with EXP slots. The module connection will be done simply by plug it into the expansion slot of the base instrument. At the power on of the system, the unit will be automatically recognized. The EXP parameters setup will be done directly from the proper instrument menu in an easy way.

DESCRIZIONE

I moduli di espansione EXP sono stati progettati e sviluppati per potenziare le funzioni di connettività, I/O, memorizzazione ed analisi dello strumento base a cui vengono collegati. In particolare il modulo EXP1041 include 2 ingressi per termocoppia e 2 uscite statiche protette ed indipendenti fra loro. Gli ingressi per termocoppia possono essere utilizzati per termocopie tipo J e K. Questo modulo può essere collegato ad un apparecchio Lovato Electric provvisto di slot per EXP. La connessione avverrà semplicemente inserendo il modulo di espansione nello strumento principale il quale ne effettuerà automaticamente il riconoscimento. L'impostazione dei parametri del modulo viene svolta in modo intuitivo e semplice nel menu di configurazione presente nel dispositivo principale.

DESCRIPTION

Les modules d'extension EXP ont été conçus et développés pour renforcer les fonctions de connectivité, E/S, enregistrement et analyse de l'instrument de base auquel ils sont reliés. Notamment, le module EXP1041 comprend 2 entrées pour thermocouple et 2 sorties statiques protégées et indépendantes entre elles. Les entrées pour thermocouple peuvent être aussi utilisées pour les thermocouples type J et K. On peut relier ce module à un appareil Lovato Electric doté d'un emplacement pour EXP. La connexion se fera en introduisant simplement le module d'extension dans l'instrument principal qui effectuera automatiquement la reconnaissance. La définition des paramètres du module est intuitive et simple à travers le menu de configuration du dispositif principal.

BESCHREIBUNG

Die Erweiterungsmodul EXP wurden konzipiert und entwickelt, um die Funktionen bezüglich Konnektivität, E/O, Speicherung und Analyse des Basisgeräts, an das sie angeschlossen werden, auszubauen. Das Modul EXP1041 enthält 2 Eingänge für Thermoelemente und 2 geschützte 2 Ausgänge für statische Ausgänge. Die Eingänge für Thermoelemente können für Thermoelemente vom Typ J und K verwendet werden. Dieses Modul kann an ein Gerät von Lovato Electric angeschlossen werden, das über EXP Slots verfügt. Das Erweiterungsmodul für den Anschluss einfach in das Hauptgerät stecken, das automatisch die Erkennung durchführt. Die Einstellung der Parameter des Moduls erfolgt intuitiv und einfach über das Konfigurationsmenü des Hauptgeräts.

DESCRIPCIÓN

Los módulos de expansión EXP han sido diseñados y desarrollados a fin de potenciar las funciones de conectividad, I/O, memorización y análisis del aparato principal al que se conecten. En particular, el módulo EXP1041 presenta 2 entradas para termopares y 2 salidas estáticas, protegidas e independientes. Las entradas para termopares son compatibles con los termopares de tipo J y K. Este módulo puede conectar a cualquier producto Lovato Electric provisto de ranura de expansión para EXP. Para la conexión es suficiente introducir el módulo de expansión en el instrumento principal para que el mismo efectúe automáticamente el reconocimiento. La configuración de los parámetros del módulo se realiza de manera simple e intuitiva mediante el menú de configuración presente en el dispositivo principal.

LOVATO ELECTRIC PRODUCTS COMPATIBILITY

EXP10 41 can be connected to a LOVATO Electric product equipped with EXP slot. Verify the compatibility with the following table:

COMPATIBILITÀ CON I PRODOTTI LOVATO ELECTRIC

Il modulo EXP10 41 può essere abbinato ad un prodotto LOVATO Electric provvisto di alloggiamento per espansione EXP. Verificare la compatibilità secondo la seguente tabella:

COMPATIBILITÉ AVEC LES PRODUITS LOVATO ELECTRIC

Le module EXP10 41 peut être associé à un produit LOVATO Electric doté d'un emplacement d'extension pour EXP. Vérifier la compatibilité dans le tableau suivant :

KOMPATIBILITÄT MIT LOVATO ELECTRIC GERÄTEN

Das Modul EXP10 41 kann an ein LOVATO Electric Gerät mit EXP Slot angeschlossen werden. Die Kompatibilität anhand der folgenden Tabelle überprüfen:

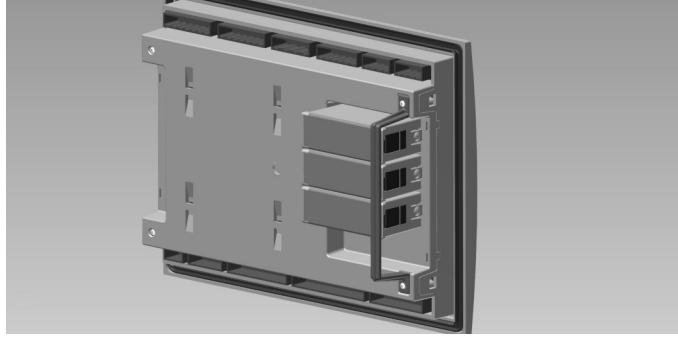
COMPATIBILIDAD CON LOS PRODUCTOS LOVATO ELECTRIC

El módulo EXP10 41 puede conectarse a cualquier producto Lovato Electric provisto de ranura de expansión para EXP. Verificar la compatibilidad mediante la siguiente tabla:

Base device / Apparecchio base / Appareil de base / Basisgerät / Dispositivo estándar	Base device firmware Rev./ Rev. SW apparecchio base / Rév. Logicielle appareil de base / SW-Stand Basisgerät / Rev. SW dispositivo estándar
---	---

RGK8...	≥ 16
---------	-----------

RGK9...	≥ 4
---------	----------

INSTALLATION**INSTALLAZIONE****INSTALLATION****INSTALLATION****INSTALACIÓN**

1. Remove any dangerous voltage.
2. Remove the expansion slot cover of the Lovato product at the position in which the EXP will be plug in.
3. Insert the EXP10 40 as illustrated in the above picture.
4. Power up the system.

NOTE: Remove any dangerous voltage and repeat the operations in the opposite direction. Press in the point indicated by the * in the picture in order to remove the module.

1. Rimuovere le tensioni pericolose.
2. Rimuovere il tappo di copertura dello slot nel quale si intende inserire il modulo.
3. Inserire l'EXP10 40 come indicato nella foto in alto.
4. Alimentare lo strumento principale.

NOTA: per togliere il modulo, rimuovere ogni tensione pericolosa e ripetere in senso contrario le operazioni. Premere nel punto indicato con * per sganciare il modulo.

1. Couper les tensions dangereuses.
2. Retirer le bouchon de l'emplacement devant accueillir le module.
3. Introduire l'EXP10 40 comme illustré ci-dessus.
4. Mettre l'instrument principal sous tension.

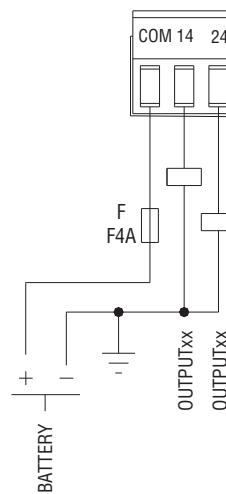
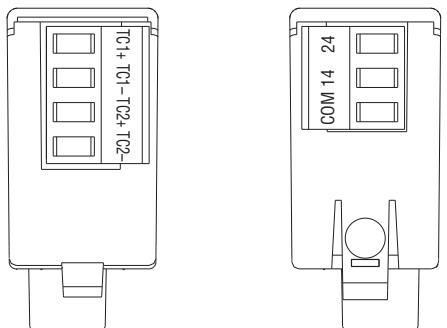
NOTE: Pour retirer le module, couper toutes les tensions dangereuses puis procéder dans l'ordre inverse. Pour déclencher le module, appuyer sur le point indiqué par l'astérisque * dans la figure.

1. Gefährliche Spannungen unterbrechen.
2. Die Abdeckung des Slots entfernen, in dem das Modul gesteckt werden soll.
3. Das EXP10 40 wie im obigen Foto dargestellt einsetzen.
4. Das Hauptgerät einschalten.

HINWEIS: Um das Modul herauszunehmen, jede gefährliche Spannung unterbrechen und die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Zum Lösen des Moduls auf die mit * gekennzeichnete Stelle drücken.

1. Desconectar las tensiones peligrosas.
2. Retirar la tapa de la ranura de expansión en la que se va a conectar el módulo.
3. Introducir el módulo EXP10 40 como se ilustra en la fotografía superior.
4. Conectar la alimentación al instrumento principal.

NOTA: Para extraer el módulo, desconectar la tensión y repetir al contrario las operaciones. Pulsar en el punto indicado con * para desenganchar el módulo.

WIRING DIAGRAMS**SCHEMI DI CONNESSIONE****SCHÉMAS DE CONNEXION****ANSCHLUSSPLÄNE****ESQUEMAS DE CONEXIÓN**

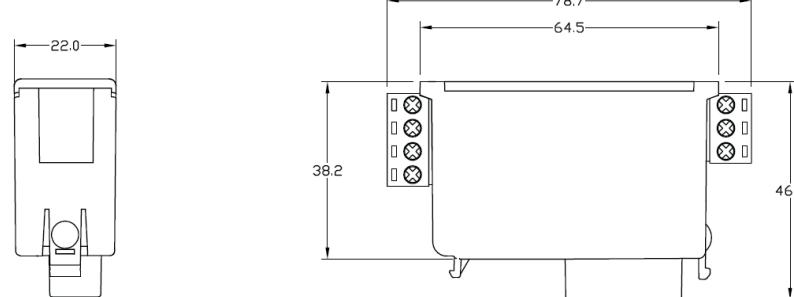
MECHANICAL DIMENSIONS

DIMENSIONI MECCANICHE

DIMENSIONS MÉCANIQUES

MECHANISCHE ABMESSUNGEN

DIMENSIONES MECÁNICAS



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alimentazione	Alimentation	Versorgung	Alimentación	Supply	
Tensione alimentazione	Tension nominale	Nennspannung	Tensión nominal	Supply voltage	5V= (supplied by main instrument)
Corrente assorbita	Courant absorbé	Stromaufnahme	Consumo de corriente	Supply current	35mA
Potenza assorbita/dissipata	Puissance absorbée/dissipée	Leistungsaufnahme/Leistungsverlust	Consumo/dispersion de potencia	Power consumption/dissipation	0.18W
Ingressi termocoppie	Entrées thermocouples	Eingänge für Thermoelemente	Entradas termopares	Thermocouple inputs	
Numero ingressi	Nombre d'entrées	Anzahl der Eingänge	Número de entradas	Number of inputs	2
Tipo di termocoppia	Type du thermocouple	Type Thermocouple	Tipo de termopar	Thermocouple type	J or K (settable via the menu in the base unit)
Range di misura	Plage de mesure	Messbereich einstellen	Rango de medida	Measure range	-50...+1000°C
Accuratezza	Précision	Genauigkeit	Precisión	Accuracy	+2°C
Uscite statiche	Sorties statiques	Statische Ausgänge	Salidas estáticas	Static outputs	
Tipo di uscita	Type de sortie	Ausgängentyp	Tipo de salida	Output type	2 x 1 NO + COM common terminal
Tensione d'impiego	Tension d'emploi	Betriebsspannung	Tensión de funcionamiento	Rated voltage	12-24 V= from battery
Corrente massima	Courant maximum	Max. Spannung	Corriente máxima	Maximum current	2A DC1 per output
Protezioni	Protections	Umzäunungen	Protecciones	Protections	Overload and short circuit
Condizioni ambientali di funzionamento	Conditions ambiantes de fonctionnement	Einsatzbedingungen	Condiciones ambientales de funcionamiento	Ambient operating conditions	
Temperatura d'impiego	Température d'utilisation	Betriebstemperatur	Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	-20...+60°C
Temperatura di stoccaggio	Température de stockage	Lagertemperatur	Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-30...+80°C
Umidità relativa	Humidité relative	Relative Feuchte	Humedad relativa	Relative humidity	<90% (IEC/EN 60068-2-70)
Inquinamento ambiente massimo	Pollution maximale du milieu	Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung	Contaminación ambiental máxima	Maximum environmental pollution degree	2
Categoria di sovratensione	Catégorie de surtension	Überspannungskategorie	Categoría de sobretensión	Overvoltage category	3
Altitudine	Altitude	Höhenlage	Altitud	Altitude	≤2000m
Sequenza climatica	Séquence climatique	Klimasequenz	Secuencia climática	Climate sequence	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Resistenza agli urti	Résistance aux chocs	Stoßfestigkeit	Resistencia a golpes	Shock resistance	15g (IEC/EN 60068-2-27)
Resistenza alle vibrazioni	Résistance aux vibrations	Schwingfestigkeit	Resistencia a vibraciones	Vibration resistance	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Connessioni	Connexions	Anschlüsse	Conexiones	Connections	
Tipo di morsetti	Type de bornes	Klemmentyp	Tipo de terminal	Terminal types	Removable screw-type
Sezione conduttori (min e max)	Section conducteurs (min. et max.)	Leiterquerschnitt (min. und max.)	Sección de conductores (mín. y máx.)	Wire cross-section (min. and max.)	0,2-2,5 mm² (24÷12 AWG)
Sezione conduttori (min e max)	Section conducteurs (min. et max.)	Leiterquerschnitt (min. und max.)	Sección de conductores (mín. y máx.)	Wire cross-section min. and max.	0,75-2,5 mm² (18-12 AWG)
Dati d'impiego UL	Caractéristiques d'emploi UL	Betriebsdaten UL	Clasificación UL	UL use data	
Coppia di serraggio	Couple de serrage	Anzugsmoment	Par de apriete	Tightening torque	0,56 Nm (5 Lbin)
Contenitore	Boîtier	Gehäuse	Carcasa	Housing	
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	64,5mmx38,2mmx22mm
Montaggio	Montage	Montage	Montaje	Mounting	For inclusion in the EXP plug in expansion slot
Materiale	Matiéria	Material	Material	Material	Polyamide RAL7035
Grado di protezione	Niveau de protection	Schutzart	Grado de protección	Degree of protection	IP20
Peso	Poids	Gewicht	Peso	Weight	50g
Omologazioni e conformità	Homologations et conformité	Zulassungen und Konformität	Certificaciones y conformidad	Approvals and conformity	
Omologazioni	Homologations	Zertifizierungen	Certificaciones	Approval	cULus (pending) – EAC
Conformità a norme	Conformité aux normes	Konform mit den Normen	Normas	Conformity to standards	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/ EN 61000-6-3, UL508 and CAN/CSA C22.2 n°14-13
UL Marking	Marquage UL	UL Marking	Marca UL	UL Marking	–

MANUAL REVISION HISTORY

CRONOLOGIA REVISIONI MANUALE

HISTORIQUE DES RÉVISIONS DU MANUEL

CHRONOLOGIE DER REVISIONEN DER BETRIEBSANLEITUNG

HISTORIAL DE REVISIONES DEL MANUAL

Rev	Date	Notes
00	04/04/2017	– First release
01	20/09/2018	– Base device support change – RAEE mark

Rev	Data	Note
00	04/04/2017	– Prima revisione
01	20/09/2018	– Modifica apparecchio di base – Marchio RAEE

Rév.	Date	Remarques
00	04/04/2017	– Première révision
01	20/09/2018	– Modification appareil de base – Marque RAEE

Rev.	Datum	Anmerkungen
00	04/04/2017	– 1. Revision
01	20/09/2018	– Basisgerät – Marke RAEE

Rev.	Fecha	Notas
00	04/04/2017	– Primera revisión
01	20/09/2018	– Cambio de soporte dispositivo estándar – Marca RAEE